

ASENNUSVALMIUS

MITAT, SIJOITUS JA VALMISTELU

Lähtötiedot suunnittelijalle ja työmaalle: mihin laitteet sijoitetaan, millainen seinäaukko tehdään ja mitä on oltava valmiina ennen asennusta.

01 LAITTEIDEN SIJOITUS**03** SEINÄAUKKO**02** MITAT**04** SÄHKÖLIITÄNTÄ


HUONEKOHTAINEN LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE

AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · SIIJOITUS

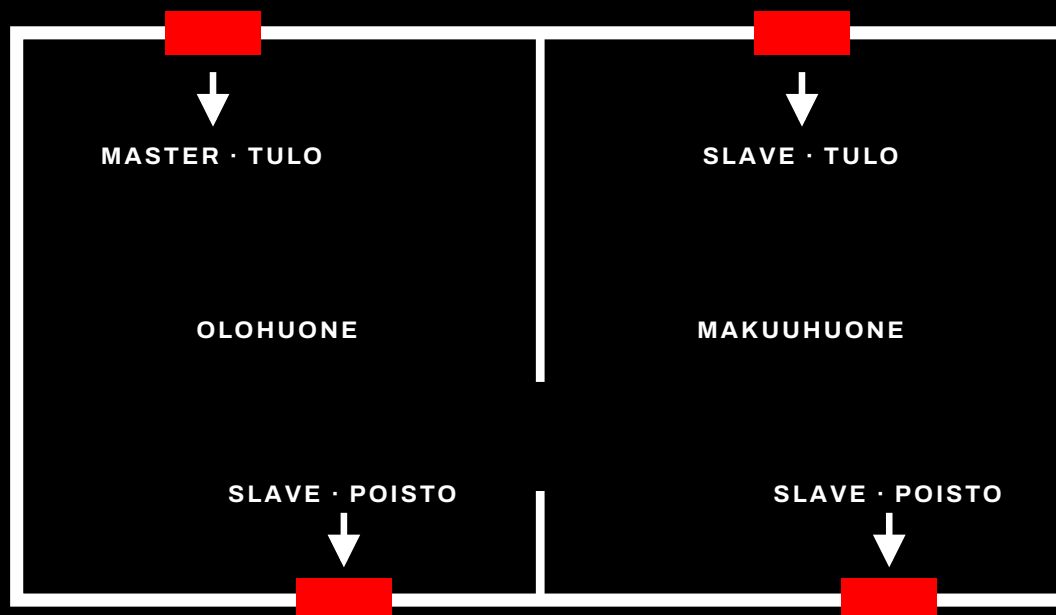LAITTEIDEN
SIIJOITUS

PARIN LAITTEET TOIMIVAT VASTAVAIHEESSA – TOINEN TUO, TOINEN POISTAA

Laitteet asennetaan ulkoseiniin. Paras ilmanvaihto saavutetaan pareittain toimivilla laitteilla – toinen tuo ilmaa, toinen samanaikaisesti poistaa.

LAITTEET HUONEESSA

mieluiten pareittain

SEINÄN PAKSUUS SOLO 50

250–500 mm

SEINÄN PAKSUUS SOLO 100

355–500 mm

HUONELÄMPÖTILA

yli +5 °C


- Sijoita parin laitteet mahdollisimman kauas toisistaan, esim. vastakkaisille seinille tai vierekkäisiin huoneisiin.
- Suositeltu asennuskorkeus on vähintään 2 m lattiasta, huonekalujen ja verhojen ulkopuolella.
- Jätä huoneen nurkkaan ja kattoon vähintään 0,3 m kannen avaamista varten.
- Ulkosäleikkö ei saa avautua suljettuun tilaan, hajulähteen viereen eikä räystään alle.
- Varmista asennuspaikalla Wi-Fi-signaali.

02 · MITAT


MITAT

AERO SOLO 50 / 100


Mitat mm (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). Sisäpaneeli on huoneen puolella, ulkosäleikkö julkisivulla.

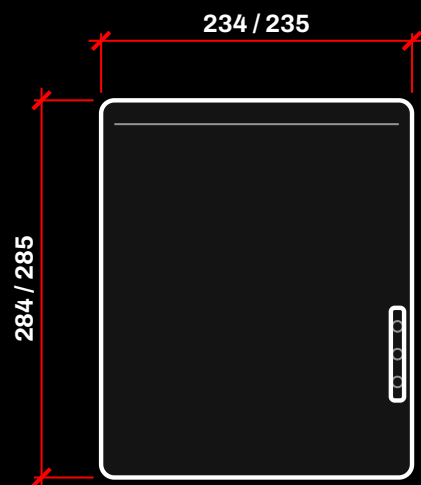

SISÄPANEELI

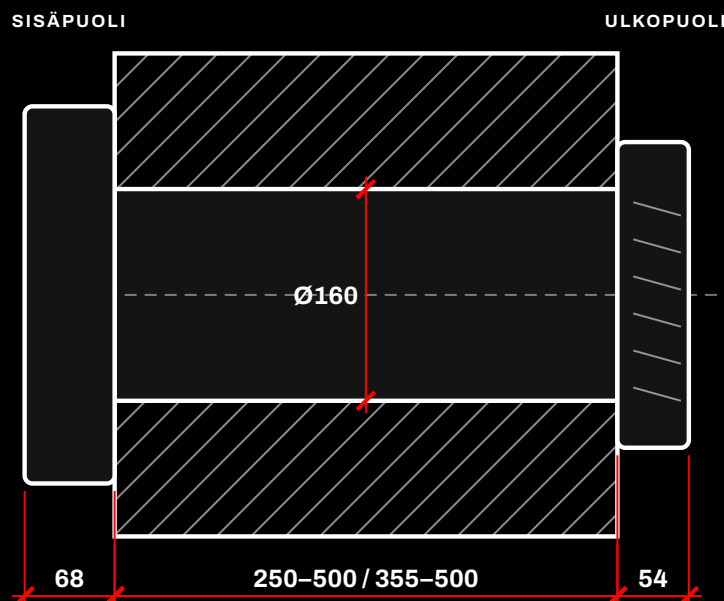

LEIKKAUS SEINÄN LÄPI

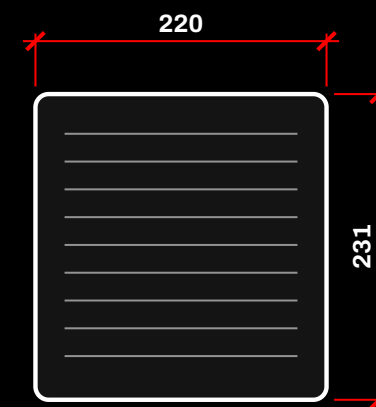


ULKOSÄLEIKKÖ

03 · AUKKO

SEINÄ-
AUKKO

AUKKO Ø170 mm · KAATO 1–2° ULOSPÄIN

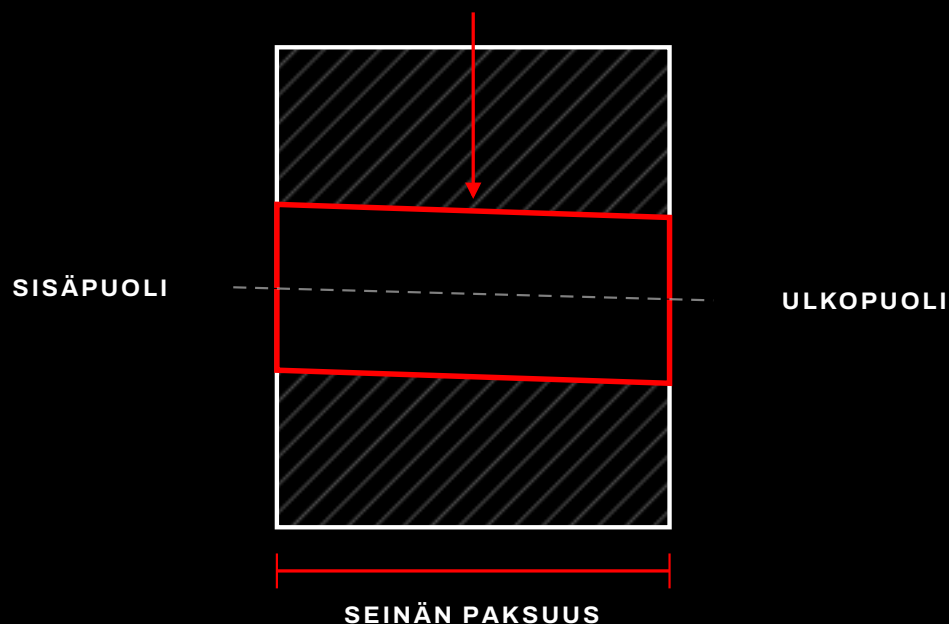

Tee aukko jo ennen rappaista ja lisäeristystä. Aukkoon asennetaan Ø160 mm:n putki, joka vaahdotetaan.

AUKON HALKAISIJA	Ø170 mm
PUTKI	Ø160 mm
KAATO	1–2° ulospäin
PUTKEN PITUUS	= seinän paksuus

- Poraa kruunuporalla, aukon on oltava suora ja ehjä.
- Kaato ulospäin estää veden valumisen sisään.
- ETICS-lisäeristyksessä seinän paksuus lasketaan eristys mukaan lukien.
- Älä vie aukon kautta muita asennuksia – putken on oltava vapaa koko pituudeltaan.

04 · SÄHKÖ

SÄHKÖ-
LIITÄNTÄ

Vie jokaiselle laitteelle 230 V:n syöttö, joka tuodaan seinäaukon viereen huoneen puolelle. Liitännän saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.

	AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Sähkön syöttö	230 V	230 V
Ottoteho (maks.)	7 W	18 W
Johdonsuojakatkaisija	B6	B6
Kaapeli	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×1,5

- Tuo kaapeli aukon viereen sisäpaneelin alueelle noin 0,3 m:n varalla.
- Useita laitteita voi olla samassa johdonsuojakatkaisijassa.
- Ohjaus on langaton – muita kaapeleita ei tarvita.