

HELYSZÍNI ELŐKÉSZÍTÉS

MÉRETEK, ELHELYEZÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Segédlet tervezőknek és kivitelezőknek: hová kerüljenek a készülékek, milyen falnyílást kell előkészíteni, és minek kell elkészülnie a szerelés előtt.

01 A KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE**03** FALNYÍLÁS**02** MÉRETEK**04** ELEKTROMOS BEKÖTÉS


HELYI HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐ

AERO SOLO

50 · 100

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · ELHELYEZÉS

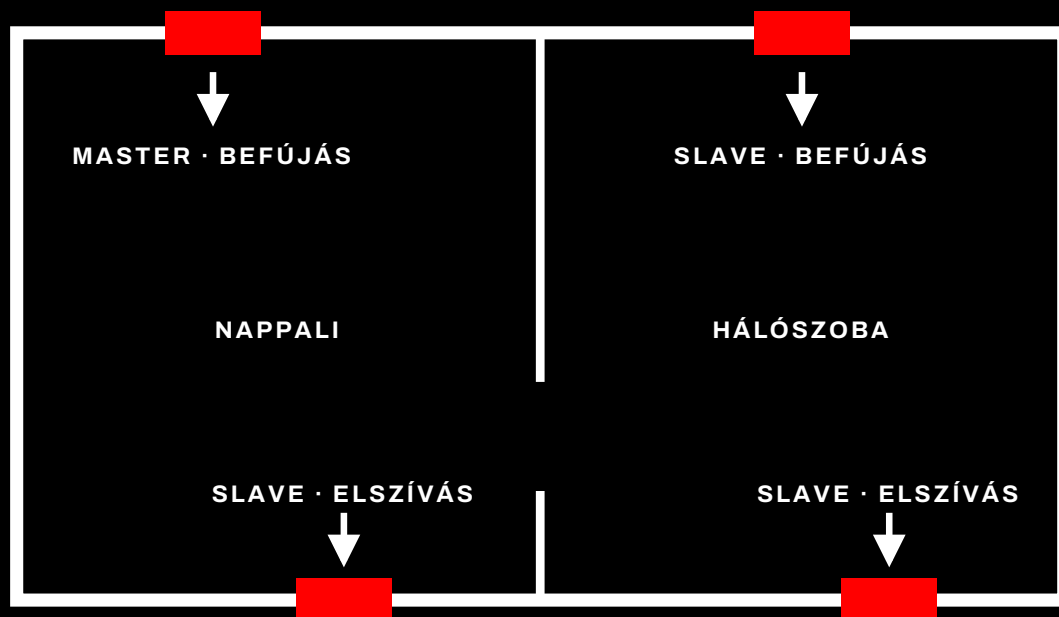A KÉSZÜLÉKEK
ELHELYEZÉSE

A PÁRBAN ÜZEMELŐ KÉSZÜLÉKEK ELLENFÁZISBAN MŰKÖDNEK – AZ EGYIK BEFÚJ, A MÁSIK ELSZÍV

A készülékeket külső falakba szerelik. A legjobb szellőztetést párban működő készülékekkel érheti el – az egyik befúj, a másik egyidejűleg elszív.

KÉSZÜLÉKEK A HELYISÉGBEN	ideálisan párban
FALVASTAGSÁG SOLO 50	250–500 mm
FALVASTAGSÁG SOLO 100	355–500 mm
HELYISÉG HŐMÉRSÉKLETE	+5 °C felett


- A párban működő készülékeket helyezze egymástól a lehető legtávolabb, pl. szemközti falakra vagy szomszédos helyiségekbe.
- Az ajánlott szerelési magasság min. 2 m a padló felett, bútoroktól és függönyöktől távol.
- A helyiség sarkától és a mennyezettől hagyjon min. 0,3 m-t a burkolat nyitásához.
- A külső rács nem nyílhat zárt térbe, szagforrás közelébe vagy ereszcsonatorna alá.
- A szerelés helyén biztosítson Wi-Fi jelet.

02 · MÉRETEK


MÉRETEK

AERO SOLO 50 / 100


Méreték mm-ben (AERO SOLO 50 / AERO SOLO 100). A belső panel a helyiség felőli oldalon, a külső rács a homlokzaton van.

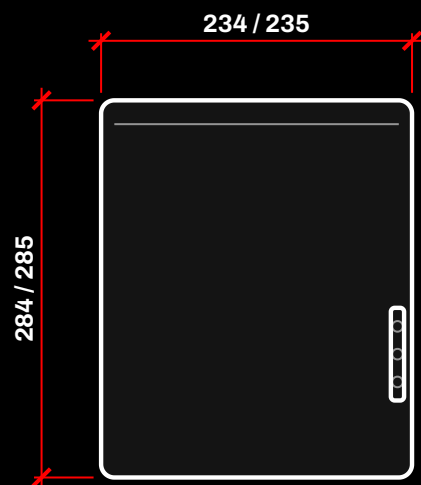

BELSŐ PANEL

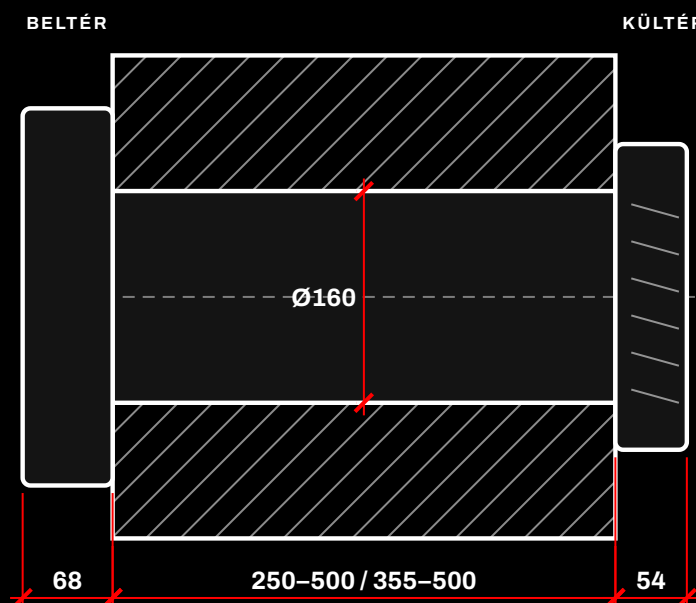


FALMETSZET

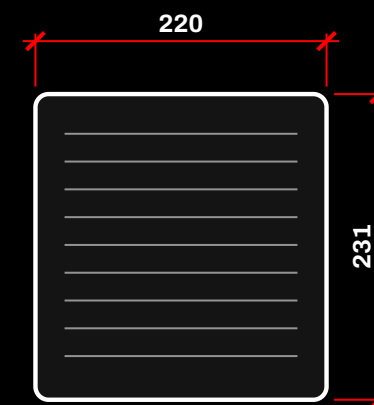

KÜLSŐ RÁCS

03 · NYÍLÁS

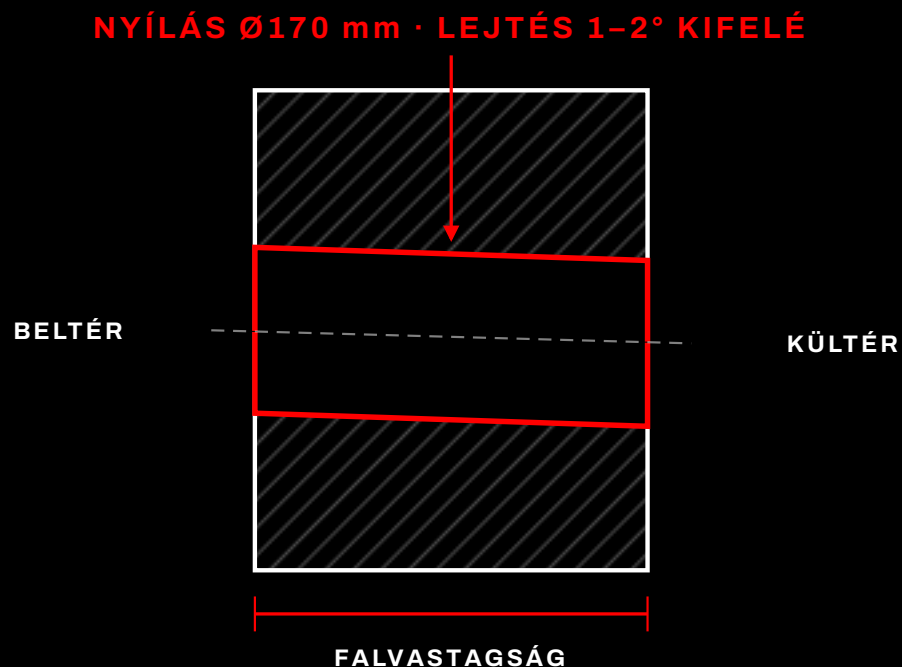FAL-
NYÍLÁS

A nyílást a vakolás és a hőszigetelés előtt készítse el. A nyílásba Ø160 mm-es cső kerül, amelyet behabosítanak.

NYÍLÁSÁTMÉRŐ	Ø170 mm
CSŐ	Ø160 mm
LEJTÉS	1–2° kifelé
CSŐHOSSZ	= falvastagság

- Koronafúróval fúrjon, a nyílásnak egyenesnek és épnek kell lennie.
- A kifelé lejtés megakadályozza, hogy víz folyjon be.
- ETICS hőszigetelő rendszer esetén a falvastagságot a szigeteléssel együtt számolja.
- A nyíláson ne vezessen át más vezetékeket – a csőnek teljes hosszában szabadnak kell lennie.

04 · VILLAMOS

ELEKTROMOS
BEKÖTÉS

Minden készülékhez vezessen 230 V-os tápellátást, a falnyílás mellett, a helyiség felőli oldalon kivezetve. A bekötést csak jogosultsággal rendelkező villanyszerelő végezheti.

	AERO SOLO 50	AERO SOLO 100
Tápellátás	230 V	230 V
Teljesítményfelvétel (max.)	7 W	18 W
Kismegszakító	B6	B6
Kábel	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×1,5

- A kábelt a nyílás mellett, a belső panel területén belül vezesse ki, kb. 0,3 m ráhagyással.
- Több készülék is lehet egy kismegszakítón.
- A vezérlés vezeték nélküli – más kábelre nincs szükség.