

OBJEKTA SAGATAVOŠANA

IZMĒRI, NOVIETOJUMS UN SAGATAVOŠANA

Informācija projektētājam un būvniekam: kur novietot iekārtu, kādi ir tās izmēri un nepieciešamā vieta un kas jā sagatavo pirms montāžas – gaisa vadi, kondensāta novade un elektrība.

01 IEKĀRTAS NOVIETOJUMS

03 IZMĒRI AERO E550

05 KONDENSĀTA NOVADE

02 IZMĒRI AERO E350

04 GAISA VADU PIESLĒGŠANA

06 ELEKTRISKAIS PIESLĒGUMS



REKUPERĀCIJAS IEKĀRTA


AERO E

E350 · E550 · L / R

DESIGNED BY N2N IN SLOVAKIA

01 · NOVIETOJUMS

IEKĀRTAS NOVIETOJUMS

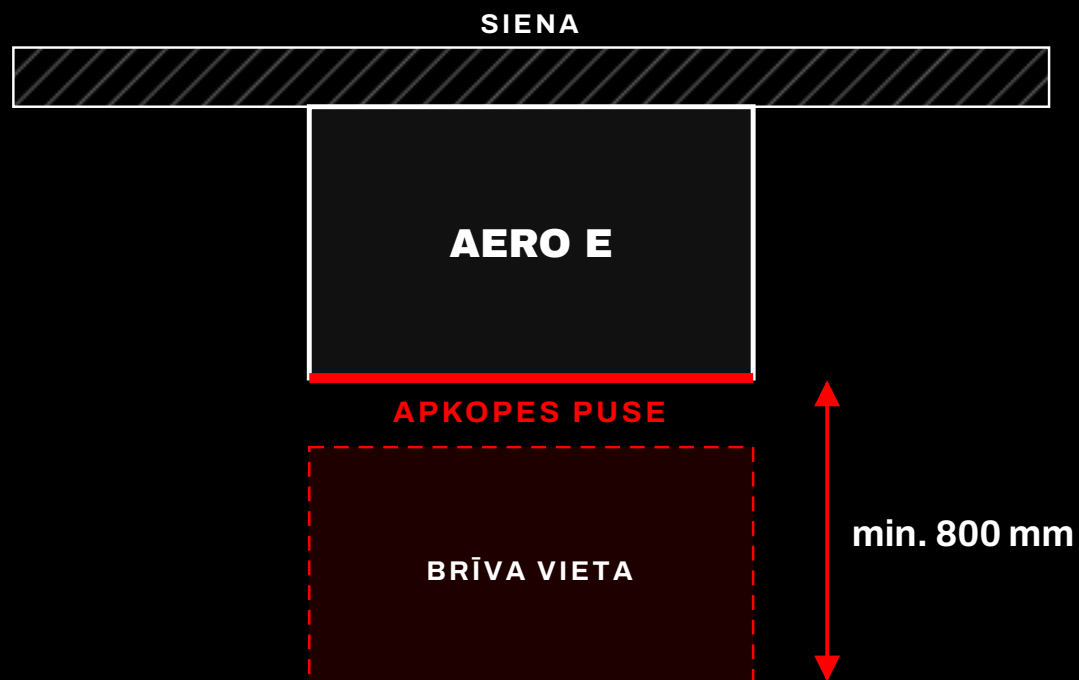

Iekārtu montē ēkas iekšpusē – pie sienas vai uz grīdas. Apkopes pusē jāatstāj brīva vieta filtru maiņai un servisam.

BRĪVA VIETA APKOPES PUSĒ	min. 800 mm
TEMPERATŪRA TELPĀ	+1 līdz +40 °C
MITRUMS TELPĀ	maks. 60 %
SVARS E350 / E550	26 / 55,5 kg
MONTĀŽA	siena vai grīda




- Sienai jāiztur iekārtas svars – pie vieglām starpsienām montējiet uz grīdas.
- Piemērota vieta: tehniskā telpa, noliktava, bēniņi ar temperatūru virs +1 °C.
- Nenovietojiet blakus guļamistabām – atdaliet iekārtu vismaz ar vienām durvīm.
- Montāžas vietā nodrošiniet Wi-Fi signālu.

02 · IZMĒRI

IZMĒRI

AERO E350

Izmēri mm. Augstums ar pieslēgumiem 939 mm, pieslēgumi Ø160 mm.
Versija L vai R maina tikai pieslēgumu secību – izvēlieties to atbilstoši gaisa vadu trasei.

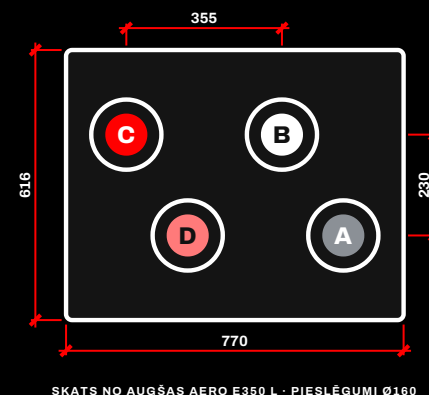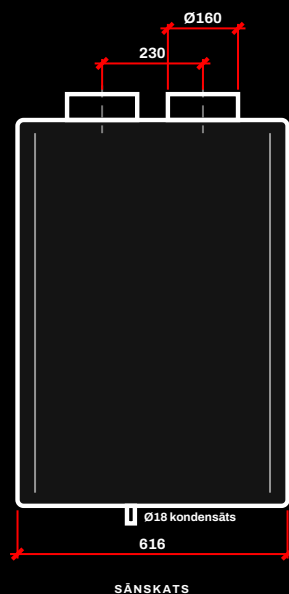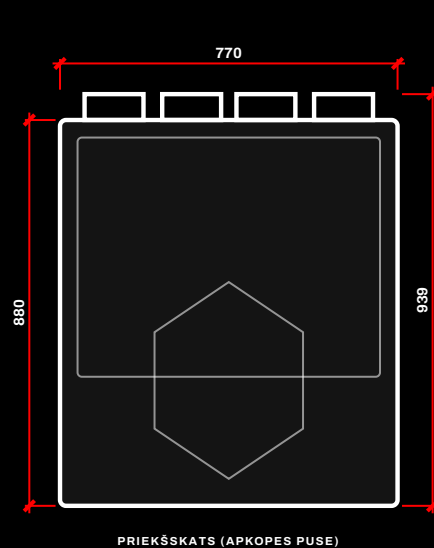





A izmetamais · B āra · C pieplūdes · D nosūces

03 · IZMĒRI

IZMĒRI

AERO E550

Izmēri mm. Augstums ar pieslēgumiem 943 mm, pieslēgumi Ø200 mm.
Versija L vai R maina tikai pieslēgumu secību – izvēlieties to atbilstoši gaisa vadu trasei.

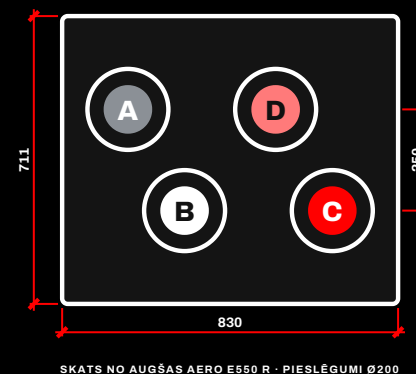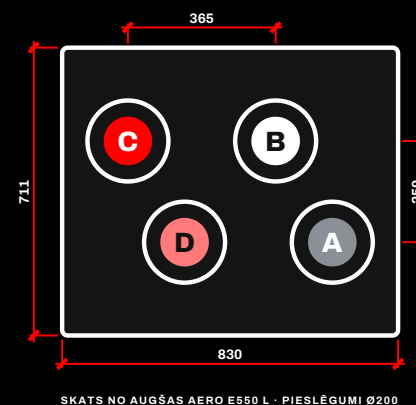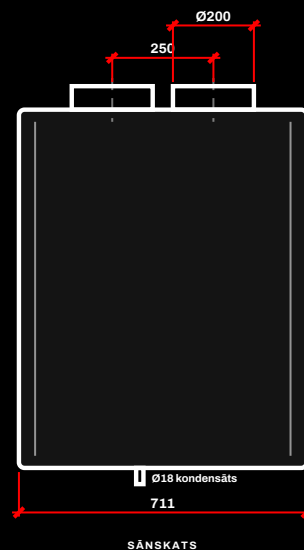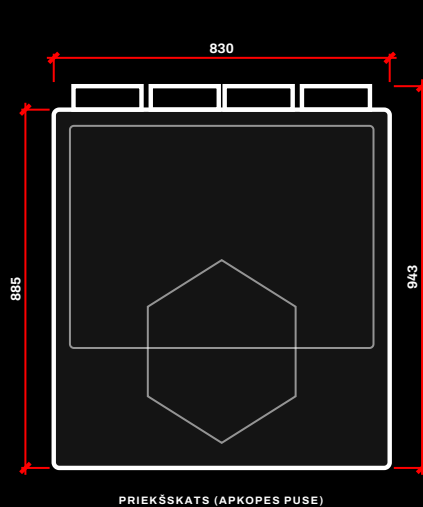

A izmetamais · B āra · C pieplūdes · D nosūces

04 · GAISA VADI

GAISA VADU
PIESLĒGŠANA

PIESLĒGUMS	GAISS	KUR VED
A	Izmetamais	ārā uz fasādi / jumtu
B	Āra	no fasādes / jumta
C	Pieplūdes	uz dzīvojamām telpām
D	Nosūces	no virtuves, vannas istabas, WC

Katram pieslēgumam pievieno atsevišķu gaisa vadu. Pirms pieslēgumiem atstājiert taisnus posmus, lai samazinātu spiediena zudumus un troksni.

PIESLĒGUMU DIAMETRS E350 **Ø160 mm**

PIESLĒGUMU DIAMETRS E550 **Ø200 mm**


TAISNS POSMS – IEEJA **min. 1 x D**

TAISNS POSMS – IZEJA **min. 3 x D**

- Gaisa vadus A un B (izmetamais un āra gaiss) visā garumā siltumizolējiet un aizsargājiert ar tvaika izolāciju.
- Gaisa ņemšanu un izmešanu uz fasādes novietojiert pēc iespējas tālāk vienu no otras, lai izmetamais gaiss netiktu iesūkts atpakaļ.
- Nenovietojiert gaisa ņemšanu pie atkritumu konteineriem, skursteņa vai stāvvietas.
- Sagatavojiert sienas šķērsojumus pieslēguma diametrā.

05 · KONDENSĀTS

KONDENSĀTA NOVADE

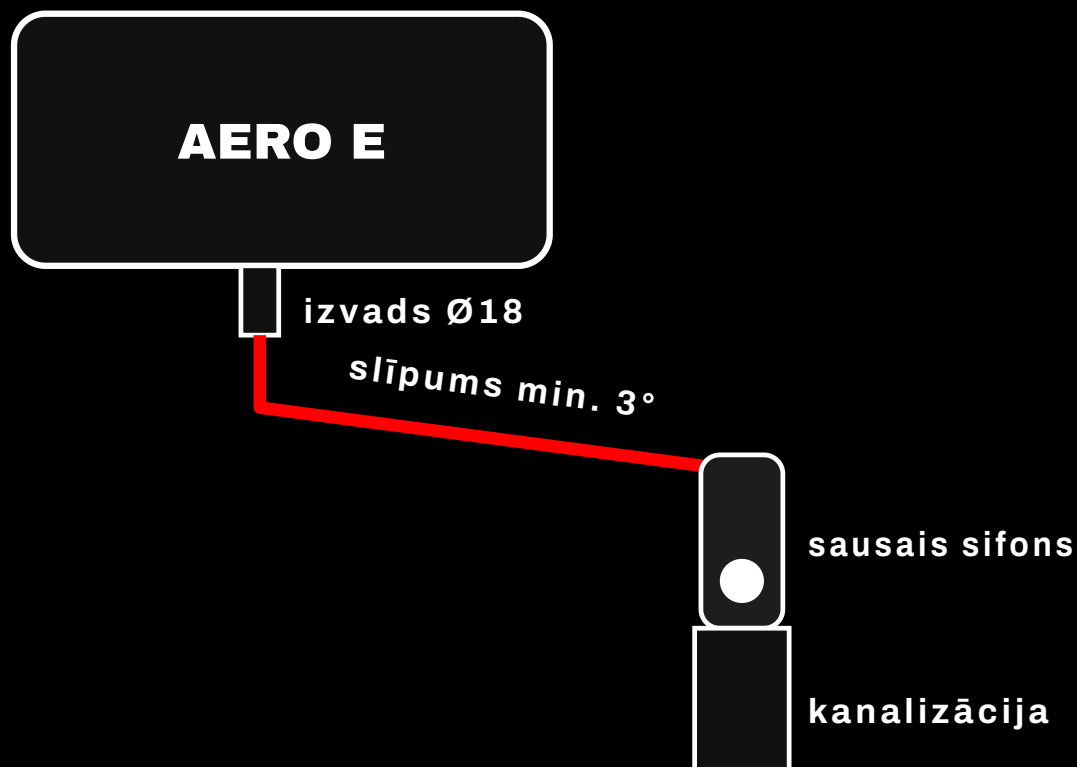


Kondensāta veidojas maz, galvenokārt stiprā salā. Tomēr izvadu Ø18 mm iekārtas apakšā vienmēr pievienojiet kanalizācijai.

IZVADS NO IEKĀRTAS	Ø18 mm
SLĪPUMS	min. 3°
SIFONS	sausais
PIESLĒGUMS	kanalizācija

- Iekārtas tuvumā sagatavojiet kanalizācijas pieslēgumu.
- Šļūtenei līdz sifonam visu laiku jābūt ar kritumu – bez kāpumiem un ielocēm.
- Nepievienojiet bez sifona – iekārta iesūktu smaku no kanalizācijas.
- Neapsildāmā telpā novadcauruli izolējiet, lai tā neaizsaltu.

06 · ELEKTRĪBA

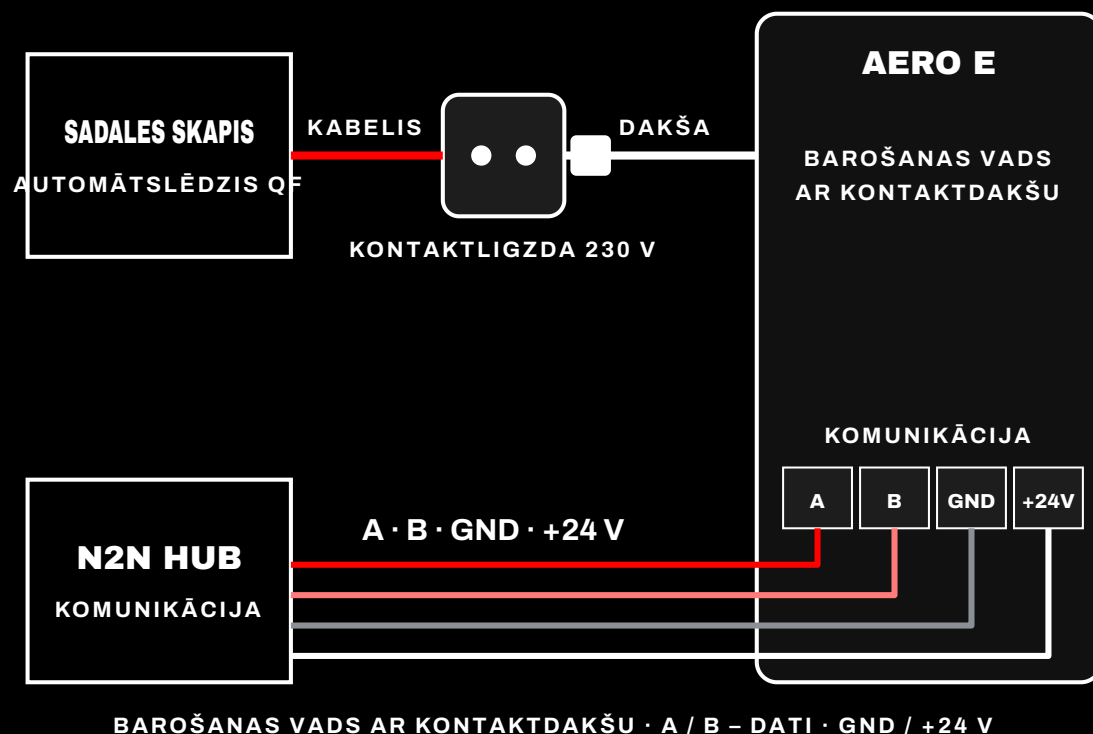ELEKTRISKAIS
PIESLĒGUMS

Iekārta tiek piegādāta ar barošanas vadu ar kontaktdakšu – pietiek sagatavot 230 V kontaktligzdu pie iekārtas un sakaru kabeli no N2N HUB. Kontaktligzdas ķēdi jāizveido sertificētam elektriķim.

	AERO E350	AERO E550
Barošana	kontaktligzda 230 V	kontaktligzda 230 V
Patērētā jauda (maks.)	1263 W	1746 W
Automātslēdzis	B10	B16
Kabelis līdz kontaktligzdai	CYKY-J 3×1,5	CYKY-J 3×2,5
Kabelis līdz N2N HUB	J-Y(St)Y 2×2×0,8	J-Y(St)Y 2×2×0,8

- Uzstādiet 230 V kontaktligzdu ne tālāk kā 1 m no iekārtas, ar atsevišķu automātslēdzi.
- No iekārtas līdz N2N HUB sagatavojiet ekranētu sakaru kabeli (A, B, GND, +24 V).
- Atstājiet sakaru kabeli pie iekārtas ar apm. 1 m rezervi.